



Projekt:	Stavební úpravy a přístavba výtahu ZŠ Smetanova č.p. 460 Lanškroun	
Investor:	Město Lanškroun	
Projektant:	AZ elektroprojekce, s.r.o., Přemyslská 13a, Praha 8 Vypracoval: Ing Stanislav Nemrich Kontroloval: Ing Stanislav Nemrich Zodpovědný projektant: Ing. Alois Získal	
Část:	D.1.4.2 Elektroinstalace	Stupeň: DSP
Výkres:	Schéma rozvaděčů	Datum: 27.1.2017
		Měřítko: -
		Číslo: D.1.4.2.9
		Revize: -

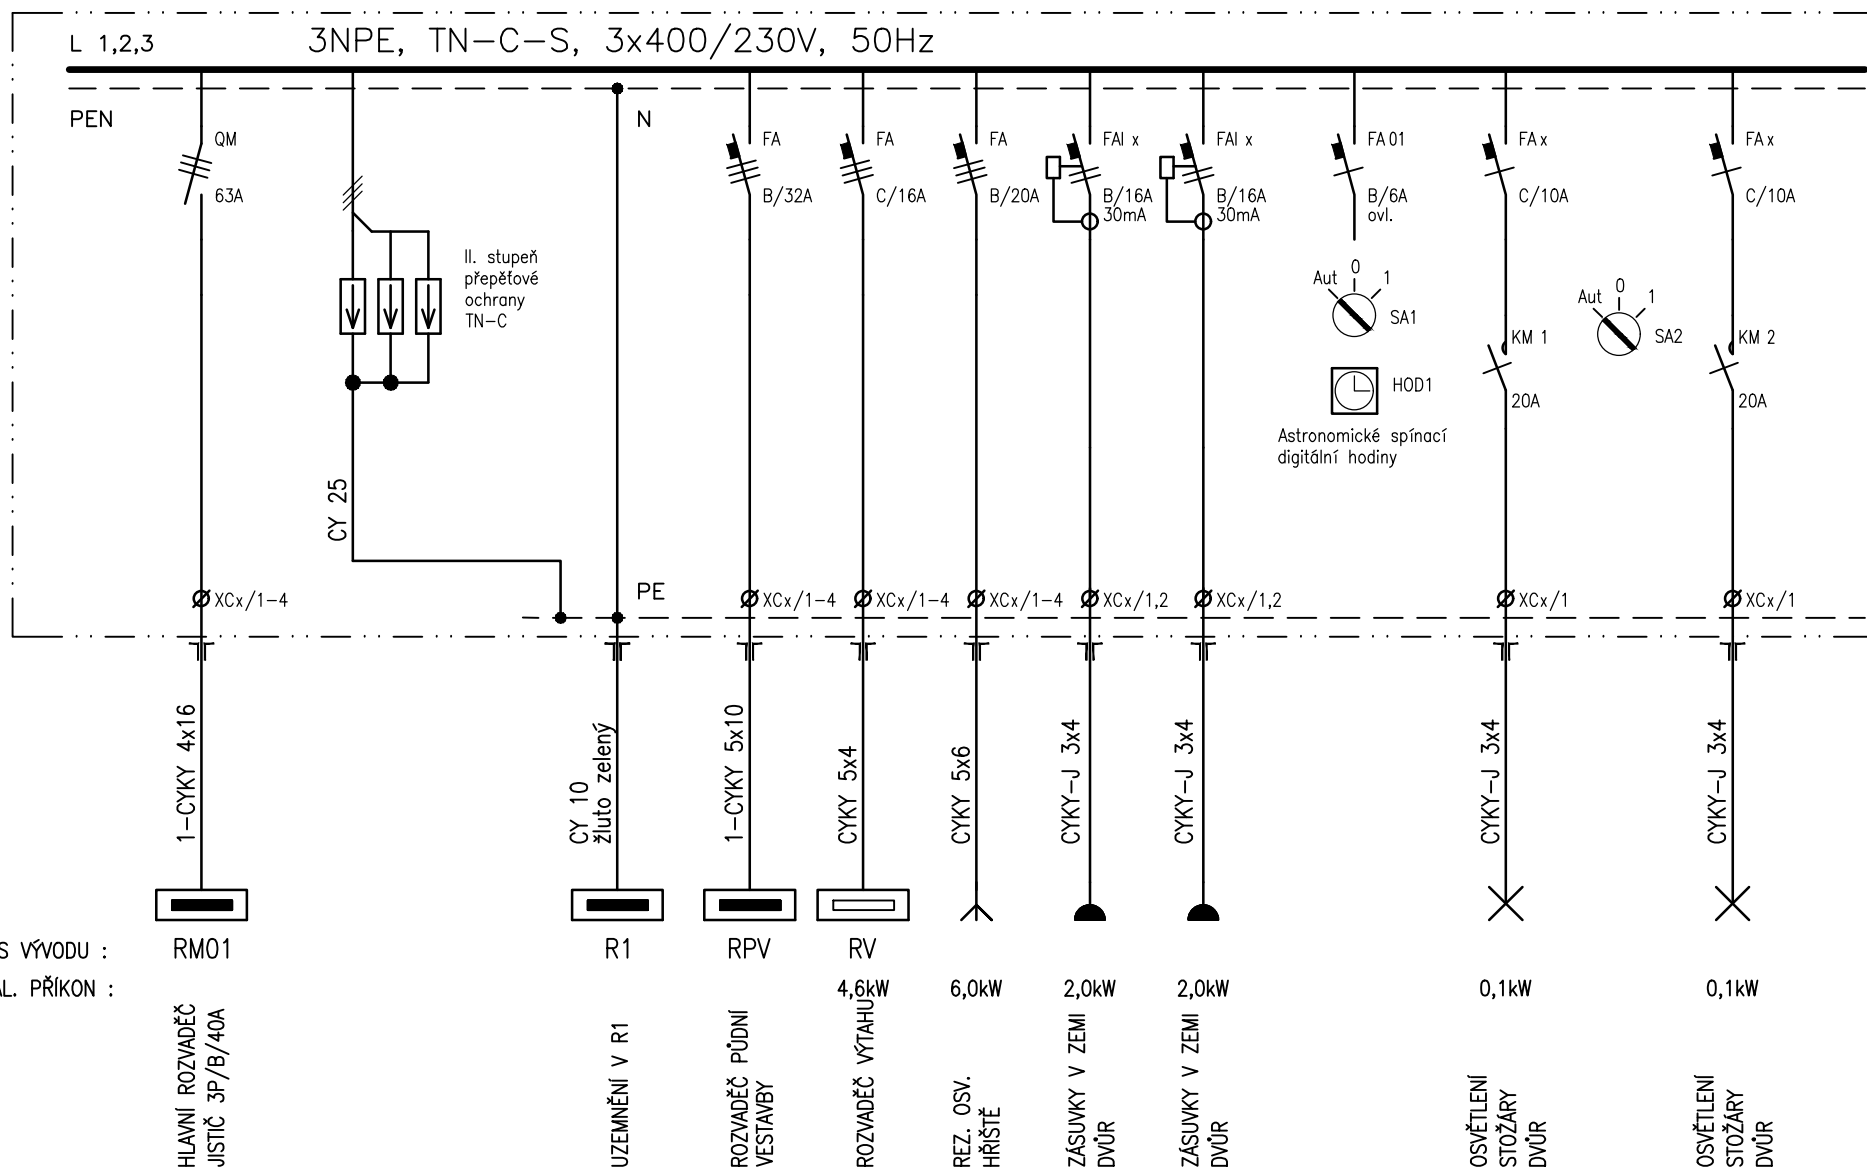

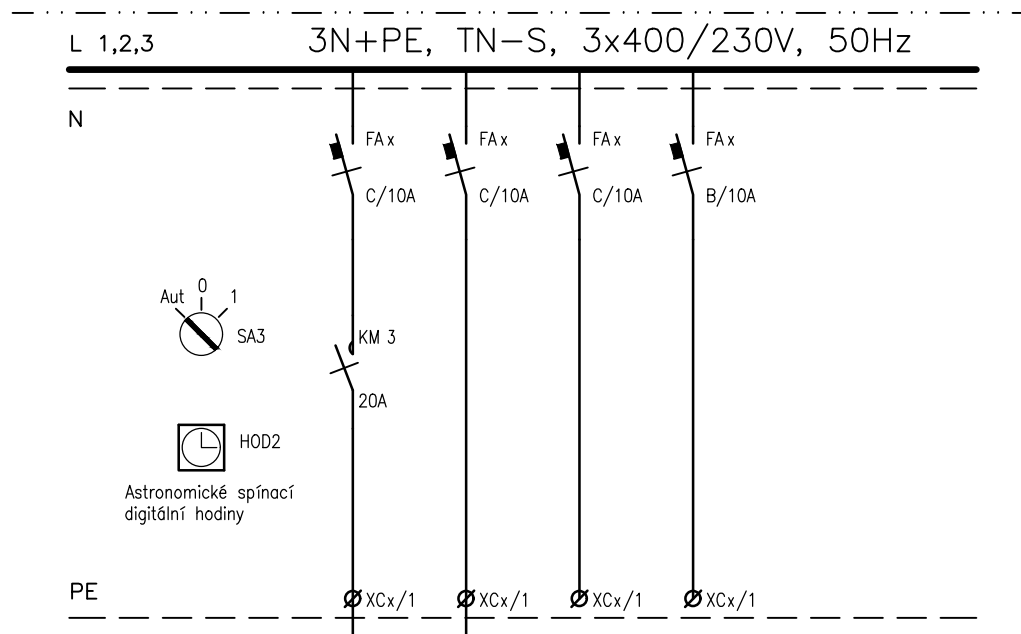

POPIS VÝVODU :

INSTAL. PŘÍKON :

0,1kW


0,2kW


OSVĚTLENÍ ZEMNÍ DVŮR

OSV. VÝTAH. CHODBA 1.NP, 2.NP, 3.NP PŘÍSTAVBA


REZERVA

REZERVA

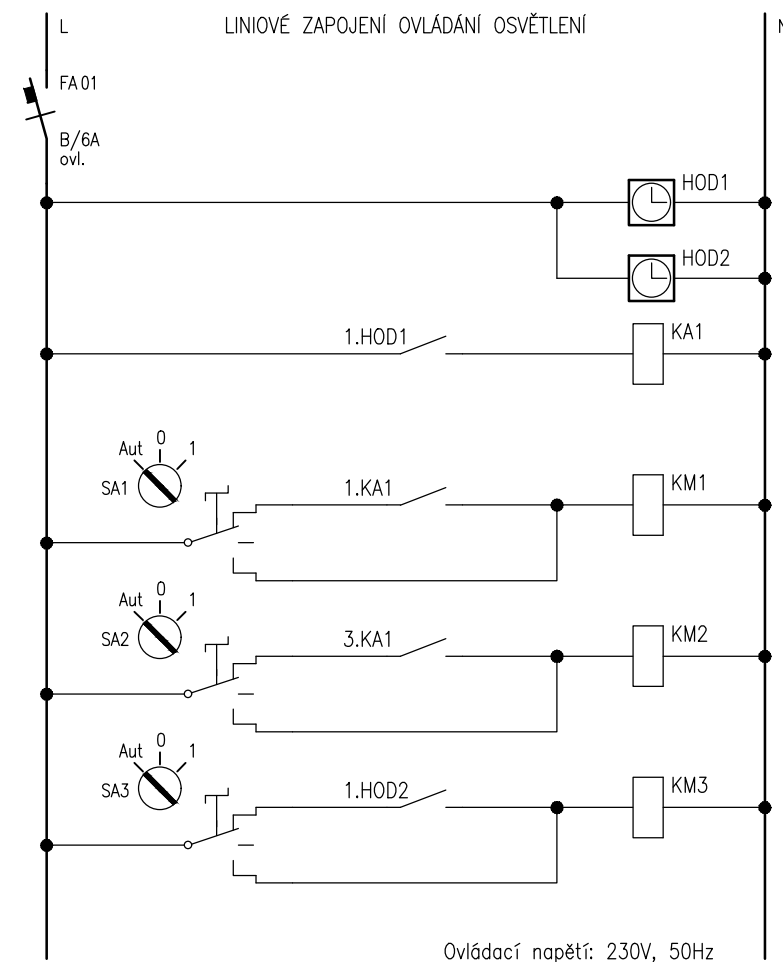

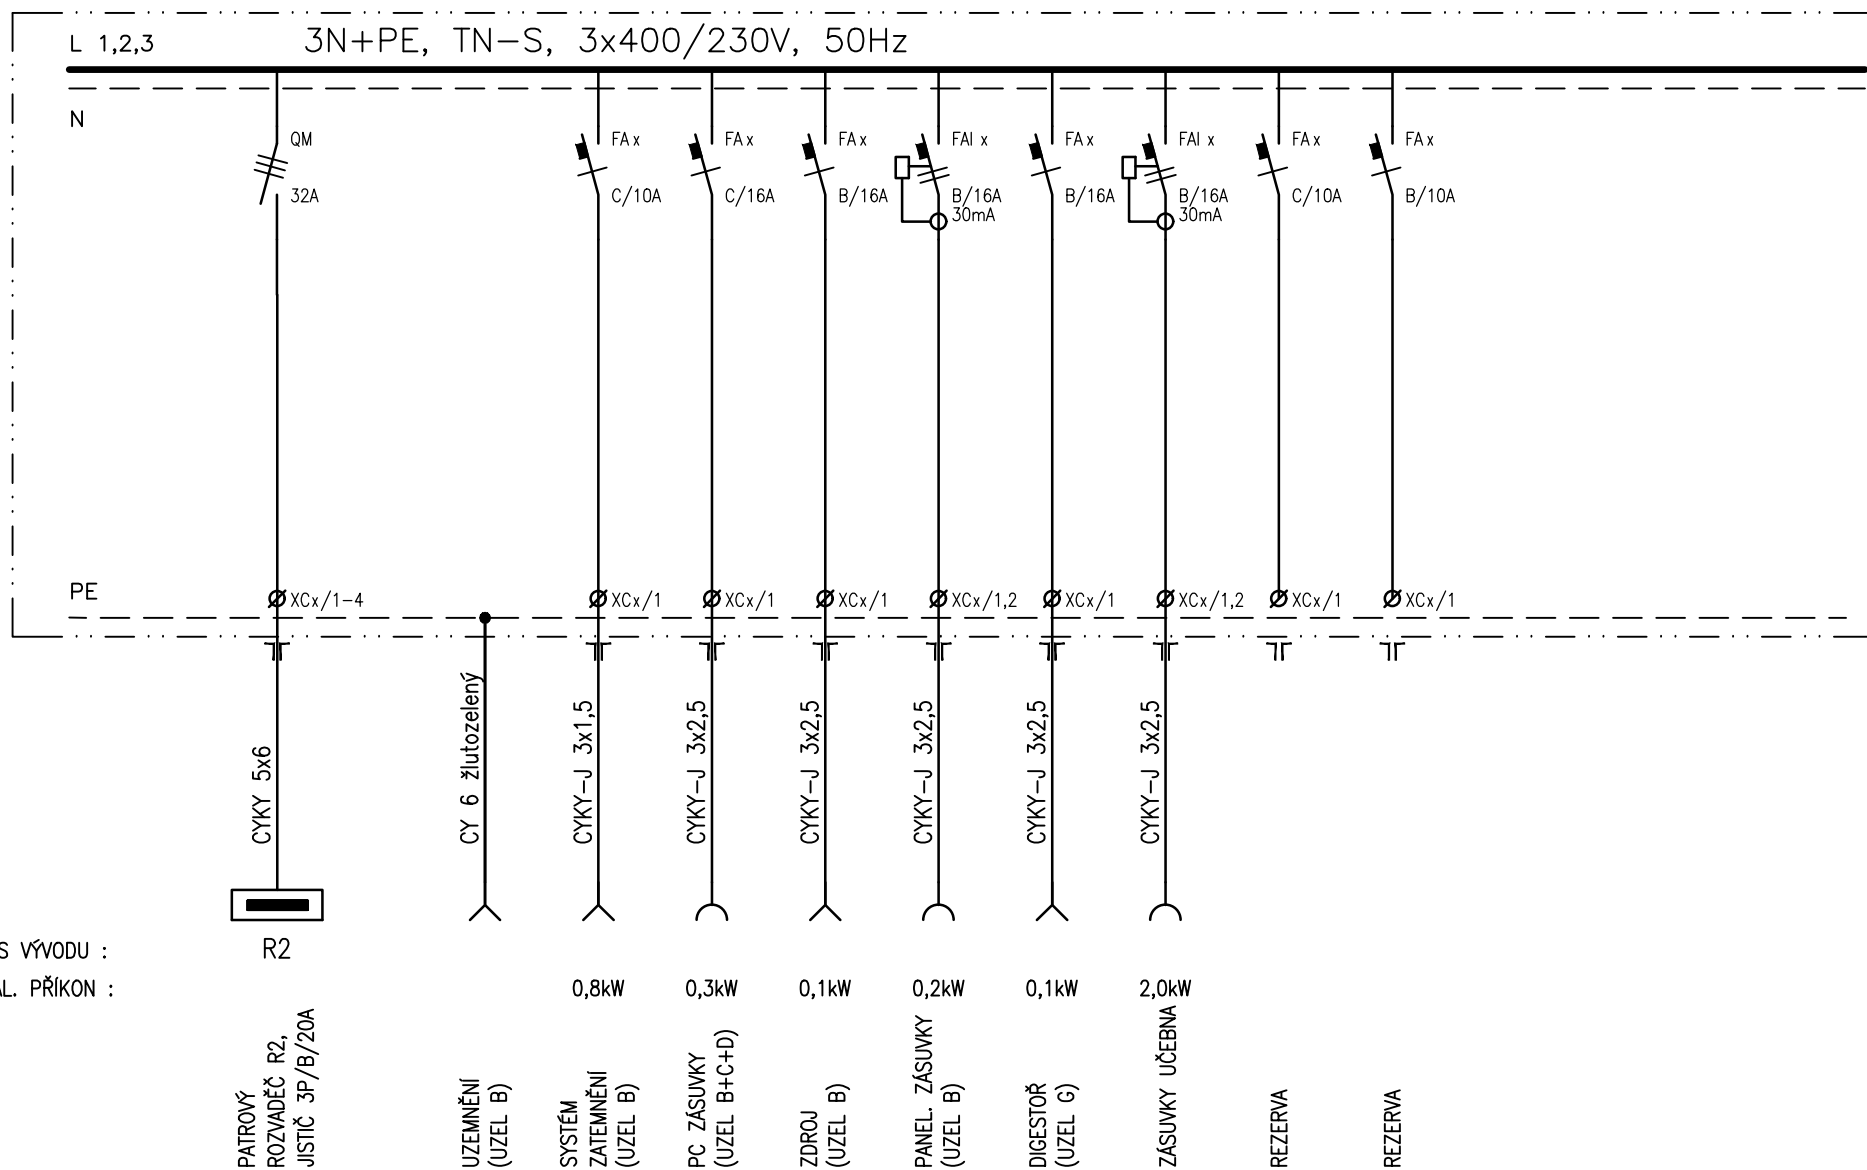

POPIS VÝVODU :
 INSTAL. PŘÍKON :

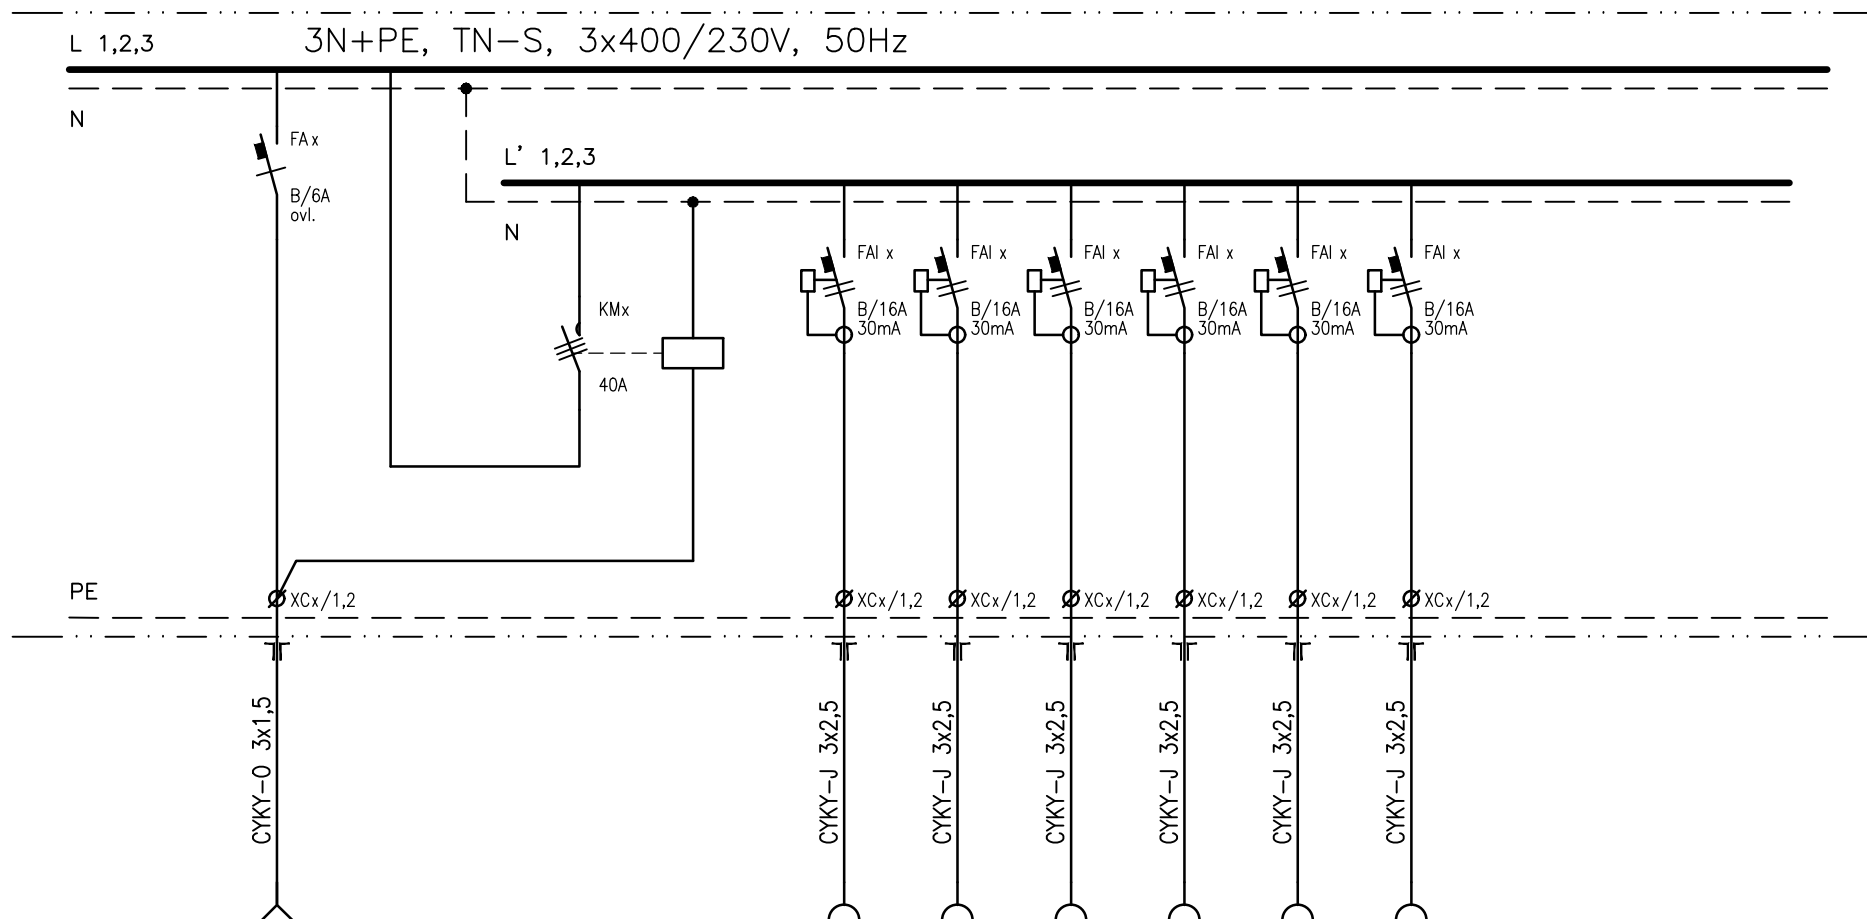

POPIS VÝVODU :
 INSTAL. PŘÍKON :

OVĚŘENÍ STYKAČE
 ZÁSUVKY
 (UZEL B)

0,4kW
 ZÁSUVKY ŽÁCI
 (UZEL F)


0,4kW
 ZÁSUVKY ŽÁCI
 (UZEL F)


0,4kW
 ZÁSUVKY ŽÁCI
 (UZEL F)


0,4kW
 ZÁSUVKY ŽÁCI
 (UZEL F)

0,4kW
 ZÁSUVKY ŽÁCI
 (UZEL F)

1,0kW
 ZÁSUVKY ŽÁCI
 (UZEL I)




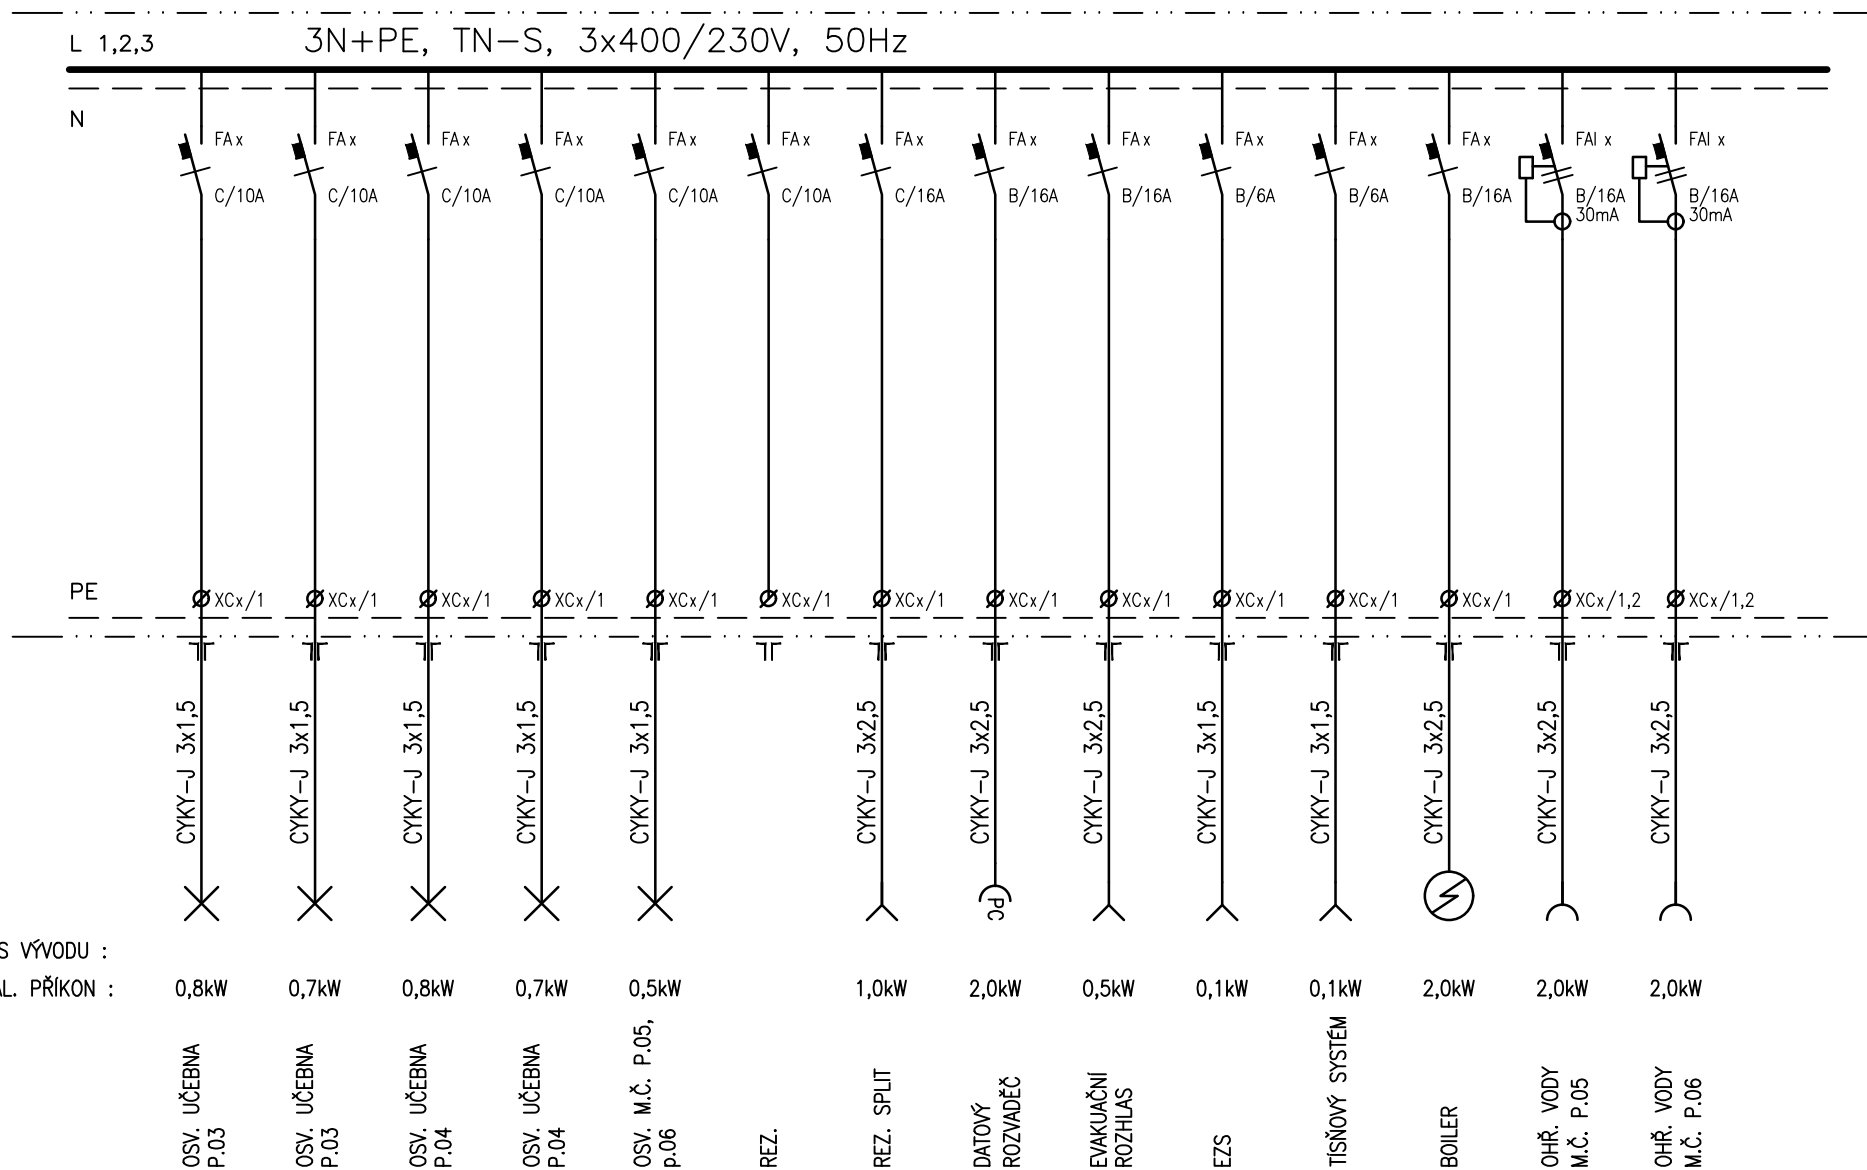

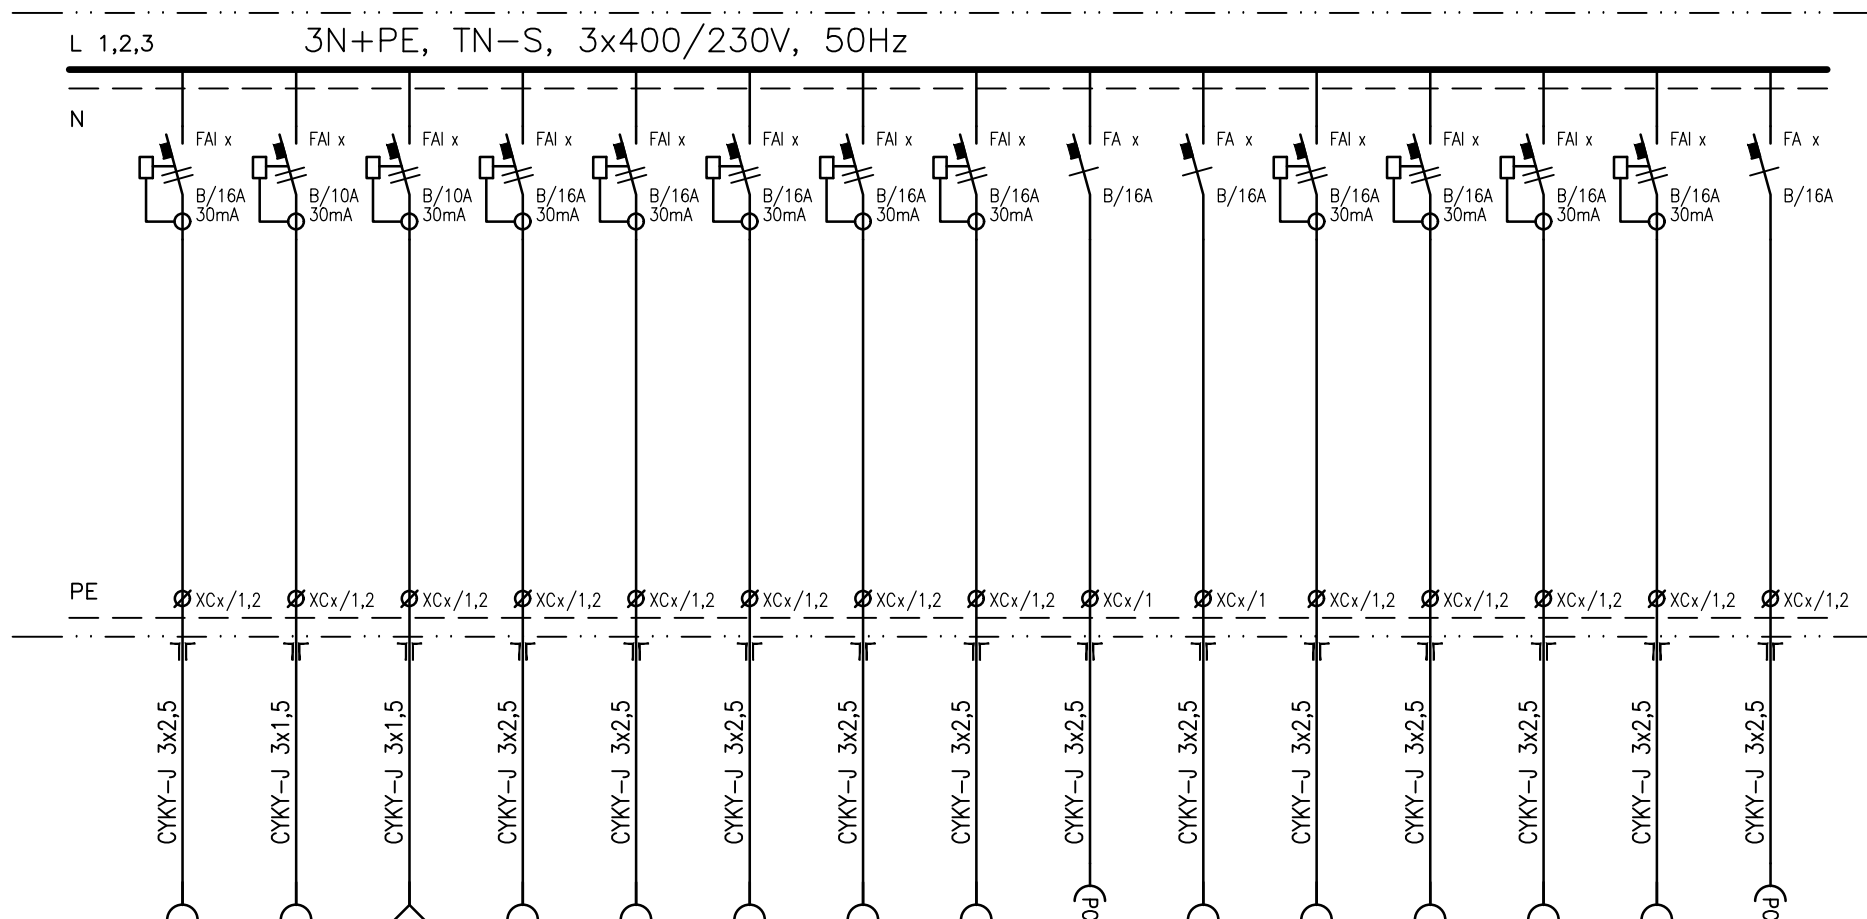

POPIS VÝVODU :

INSTAL. PŘÍKON :	2,0kW	0,1kW	0,1kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	1,0kW	0,6kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	0,5kW
	OHŘ. VODY UČEBNA M.Č. P.03	CÍRKULAČNÍ ČERPADLO TV	PISOÁRY	ZÁS. CHODBA, TECH. M.	ZÁS. UČEBNA M.Č. P.08	ZÁS. UČEBNA M.Č. P.04	ZÁS. UČEBNA M.Č. P.07	ZÁS. M.Č. P.05, P.06	ZÁS. PRO PC M.Č. P.05, P.06	ZÁS. LEDNICE M.Č. P.05, P.06	ZÁS. KUCHYŇKA M.Č. P.05	ZÁS. KUCHYŇKA M.Č. P.06	ZÁS. UČEBNA M.Č. P.03	ZÁS. UČEBNA M.Č. P.03	PC ZÁSUVKY (UZEL B+C+D) M.Č. P.03

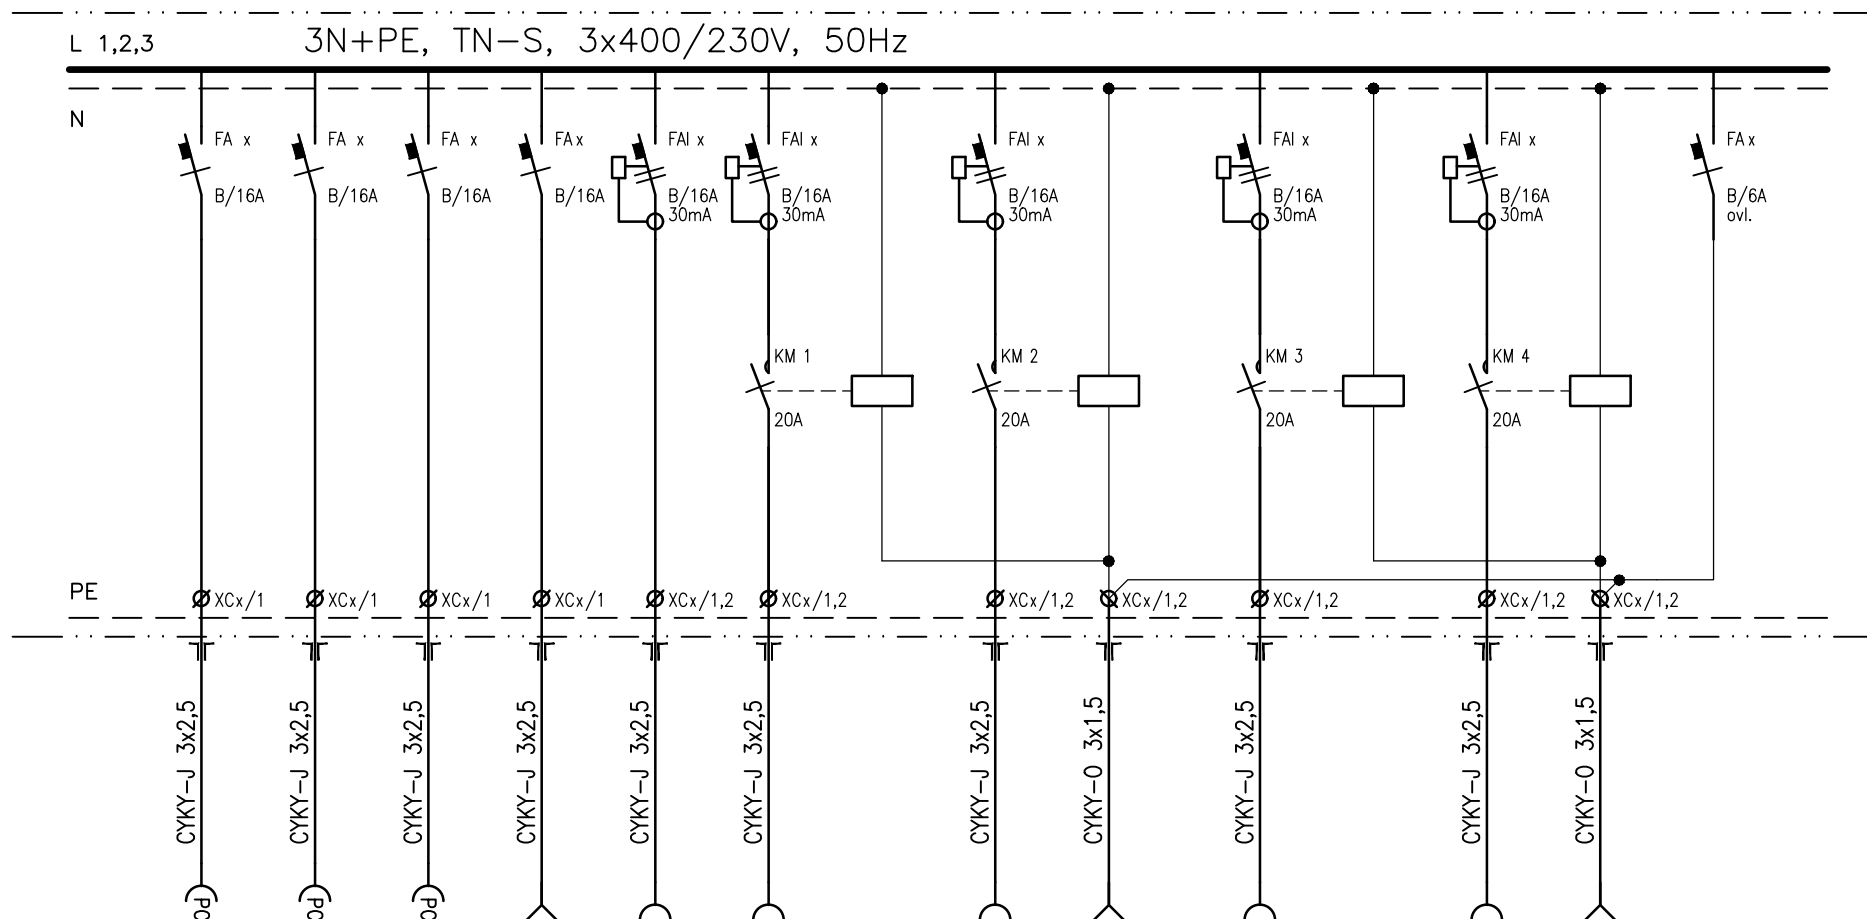

POPIS VÝVODU :

INSTAL. PŘÍKON :

0,5kW

0,5kW

0,5kW

0,1kW

0,5kW

0,4kW

0,4kW

0,4kW

0,4kW

PC ZÁSUVKY
(UZEL B+C+D)
M.Č. P.04

PC ZÁSUVKY
(UZEL B+C+D)
M.Č. P.07

PC ZÁSUVKY
(UZEL B+C+D)
M.Č. P.08

ZDROJ
(UZEL B)
M.Č. P.04

PANEL. ZÁSUVKY
(UZEL B)
M.Č. P.04

ZÁSUVKY ŽÁCI
(UZEL F)
M.Č. P.04


ZÁSUVKY ŽÁCI
(UZEL F)
M.Č. P.04

OVLÁDÁNÍ STYKAČE
ZÁSUVK ŽÁCI
(UZEL B)

ZÁSUVKY USB
ŽÁCI (UZEL F)
M.Č. P.04

ZÁSUVKY USB
ŽÁCI (UZEL F)
M.Č. P.04

OVLÁDÁNÍ STYKAČE
ZÁSUVK ŽÁCI
(UZEL B)

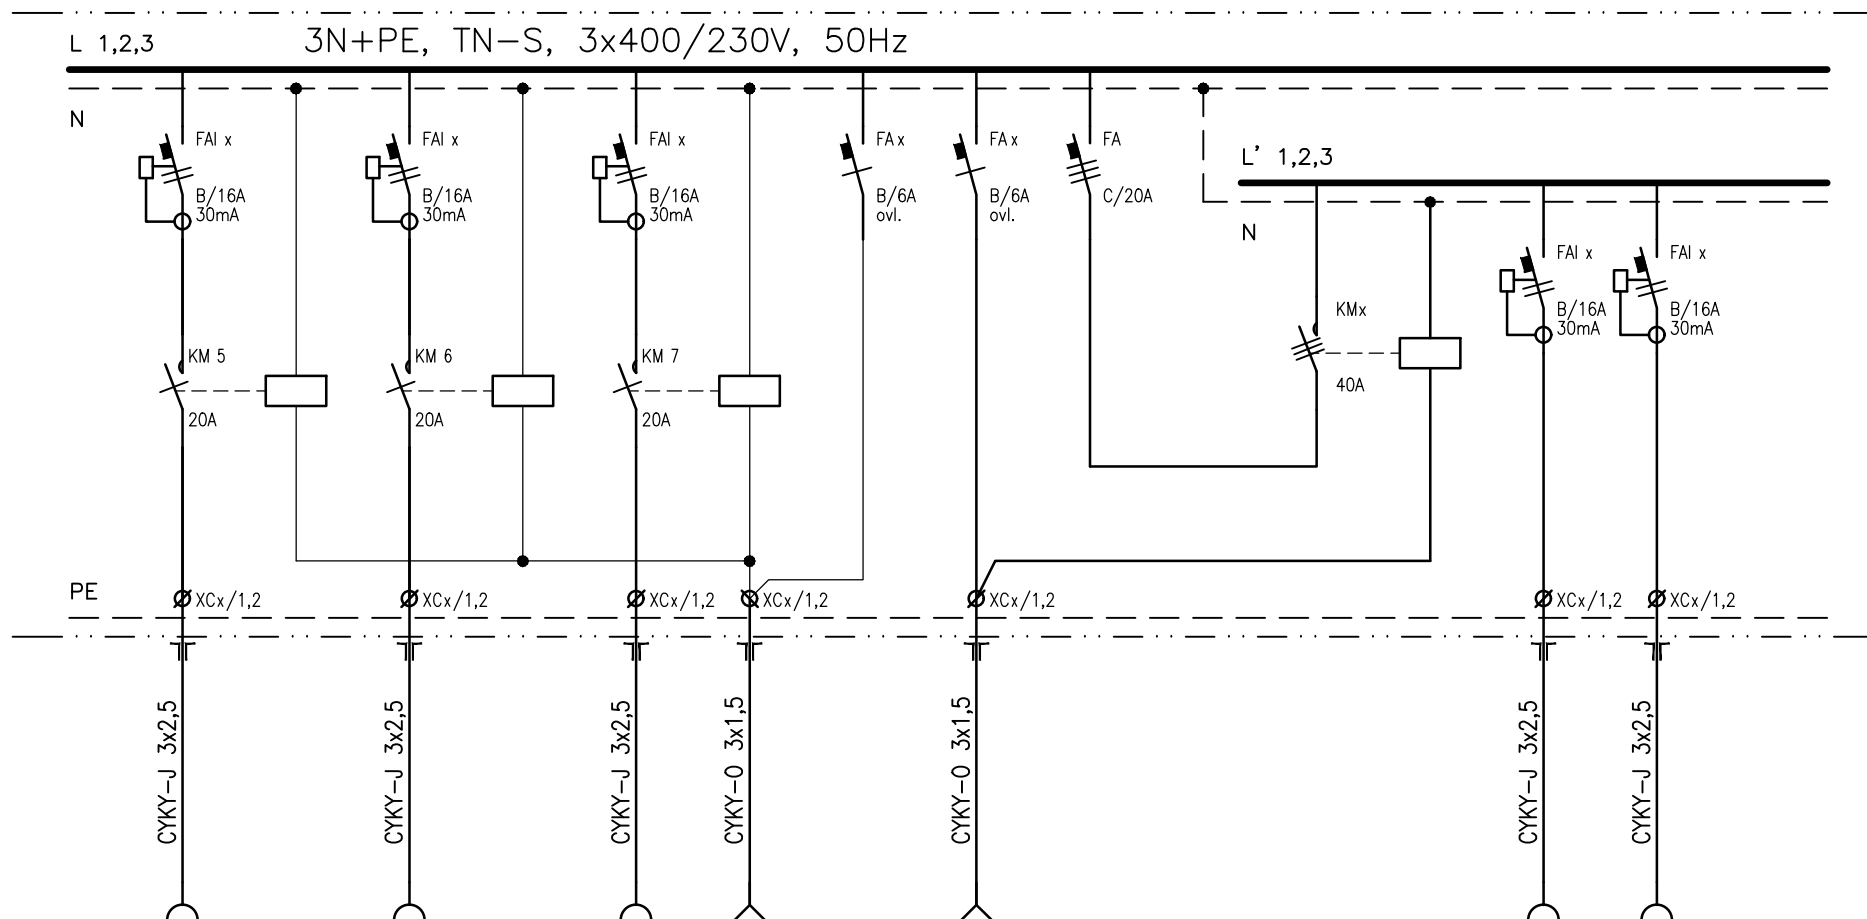

POPIS VÝVODU :

INSTAL. PŘÍKON : 0,8kW


0,8kW

0,8kW

OVĚŘENÍ STYKAČE
ŽÁCI (UZEL B)
M.Č. P.08

0,4kW

0,4kW

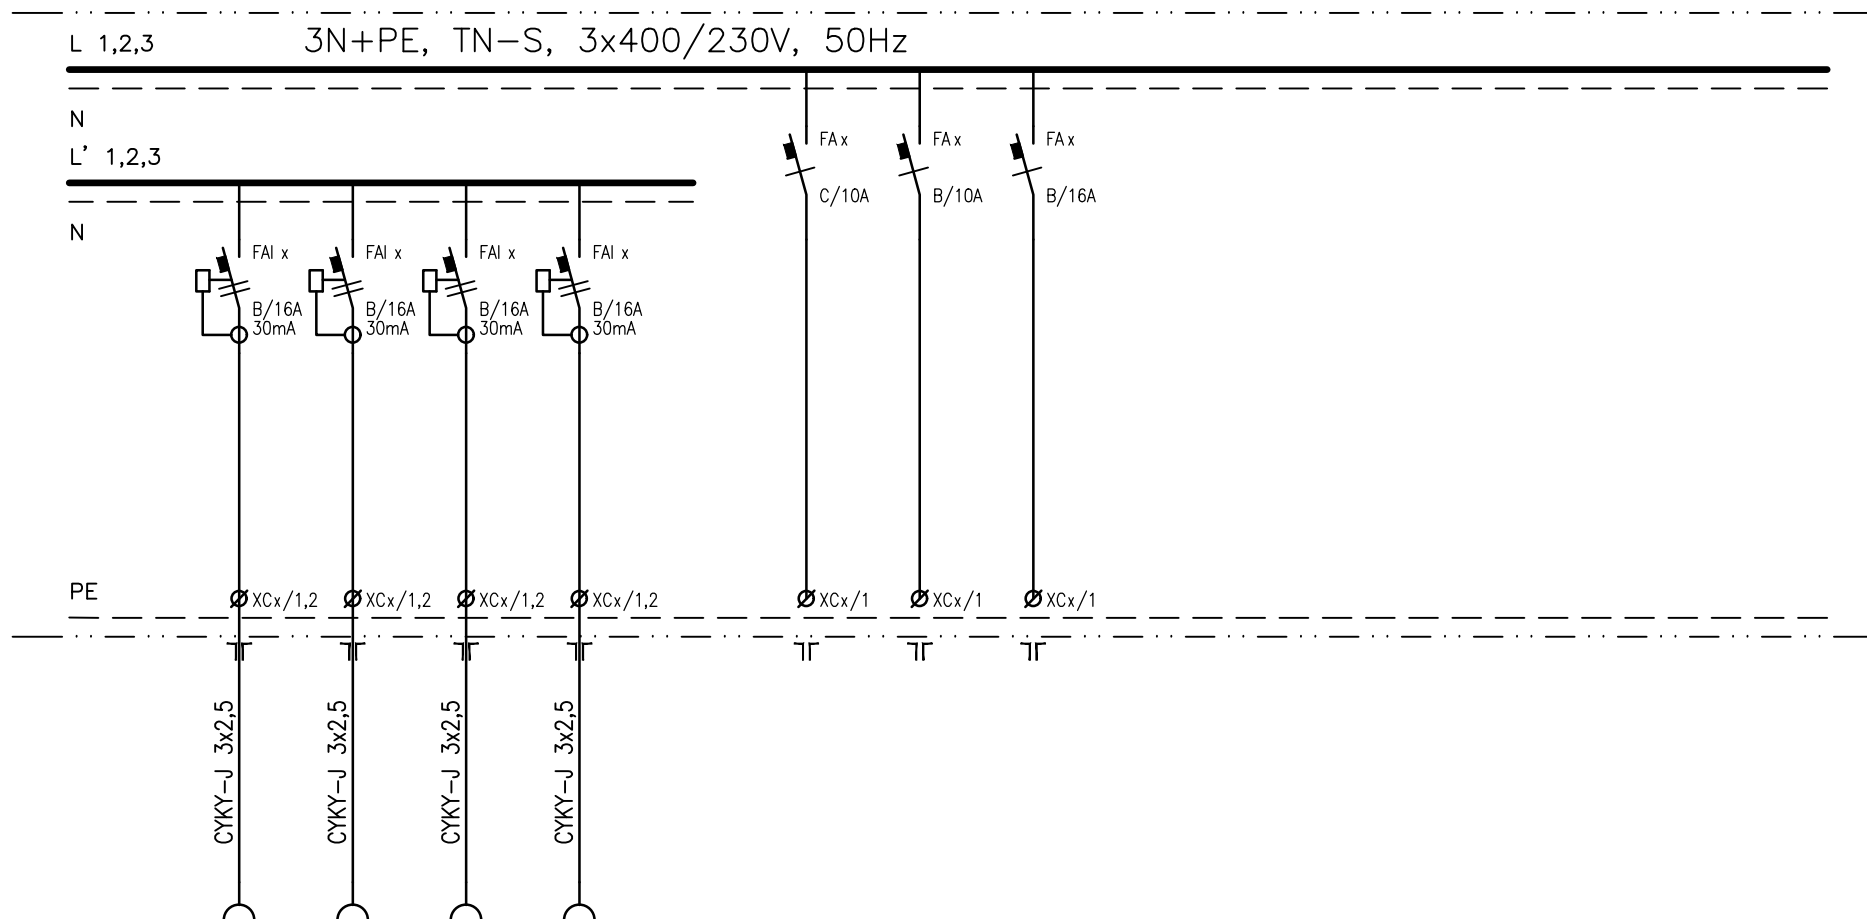

POPIS VÝVODU :

INSTAL. PŘÍKON :

0,4kW 0,4kW 0,4kW 0,4kW

ZÁSUVKY ŽÁCI
(UZEL F)
M.Č. P.08

ZÁSUVKY ŽÁCI
(UZEL F)
M.Č. P.08

ZÁSUVKY ŽÁCI
(UZEL F)
M.Č. P.08

ZÁSUVKY ŽÁCI
(UZEL F)
M.Č. P.08

REZERVA

REZERVA

REZERVA