




LEGENDA SIII

- | | |
|---------|---|
| — ↗ — | STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ VN |
| — ↘ — | STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN |
| — ~ — | SDĚLOVACÍ KABELY |
| — ПП — | STL PLYNOVOD |
| — ● → — | VODOVOD |
| — ↘ — | JEDNOTNÁ KANALIZACE |
| ✗ — — ✗ | RUŠENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA |
| — 8 ↘ — | KABEL VO + OVLÁDACÍ KABEL |
| — — — | NAVRŽENÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |
| — — — | NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA |
| — — — | NAVRŽENÁ AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE |



LANŠKROUN

DATUM/REVZE	WYPAKOWAŁ REVISION DATE	WYDAL ISSUED BY	POIS/REVZE REVISION DESCRIPTION

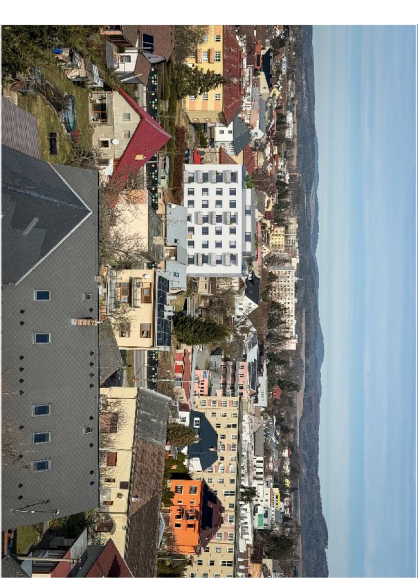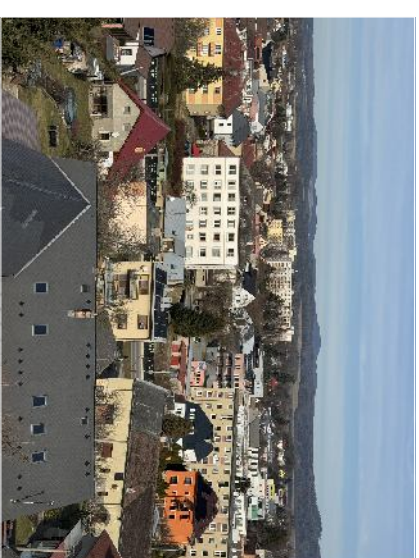

INVESTOR / OBJEDNATEL :	MĚSTO LANŠKROUN nam. J. M. Mářku 12 563 01 Lanškroun IČ: 00279102
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH + GENERAL. PROJ. :	NĚMEC - projekce, s.r.o. Duk. Hrdinu 343, Lanškroun www.nemec-projekce.cz
PROJEKTANT ČÁSTI :	Petr Studený, DiS. ZOO Nám. 48, 563 01 Lanškroun tel. 732 5175 206, e-mail: petro@centrum.cz IČO: 01277534
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Petr Studený, DiS.
VYPRACOVAL :	Petr Studený, DiS.
NÁZEV AKCE :	PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM Lanškroun, ul. Kollárova č.p. 445
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST PROJEKTU :	D2.2 PŘELOŽKA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
NÁZEV PŘÍLOH :	OZNAČENÍ :
Situace	D2.2.2
DATUM 1. VYDÁNÍ : DATUM VYDÁNÍ :	ZAKÁZKA Č. :
III. 2025	III. 2025
STUPEŇ PŘÍLOH :	MĚŘÍTKO :
DPS	3X44
	1 : 250
	PŘÍLOHA :