
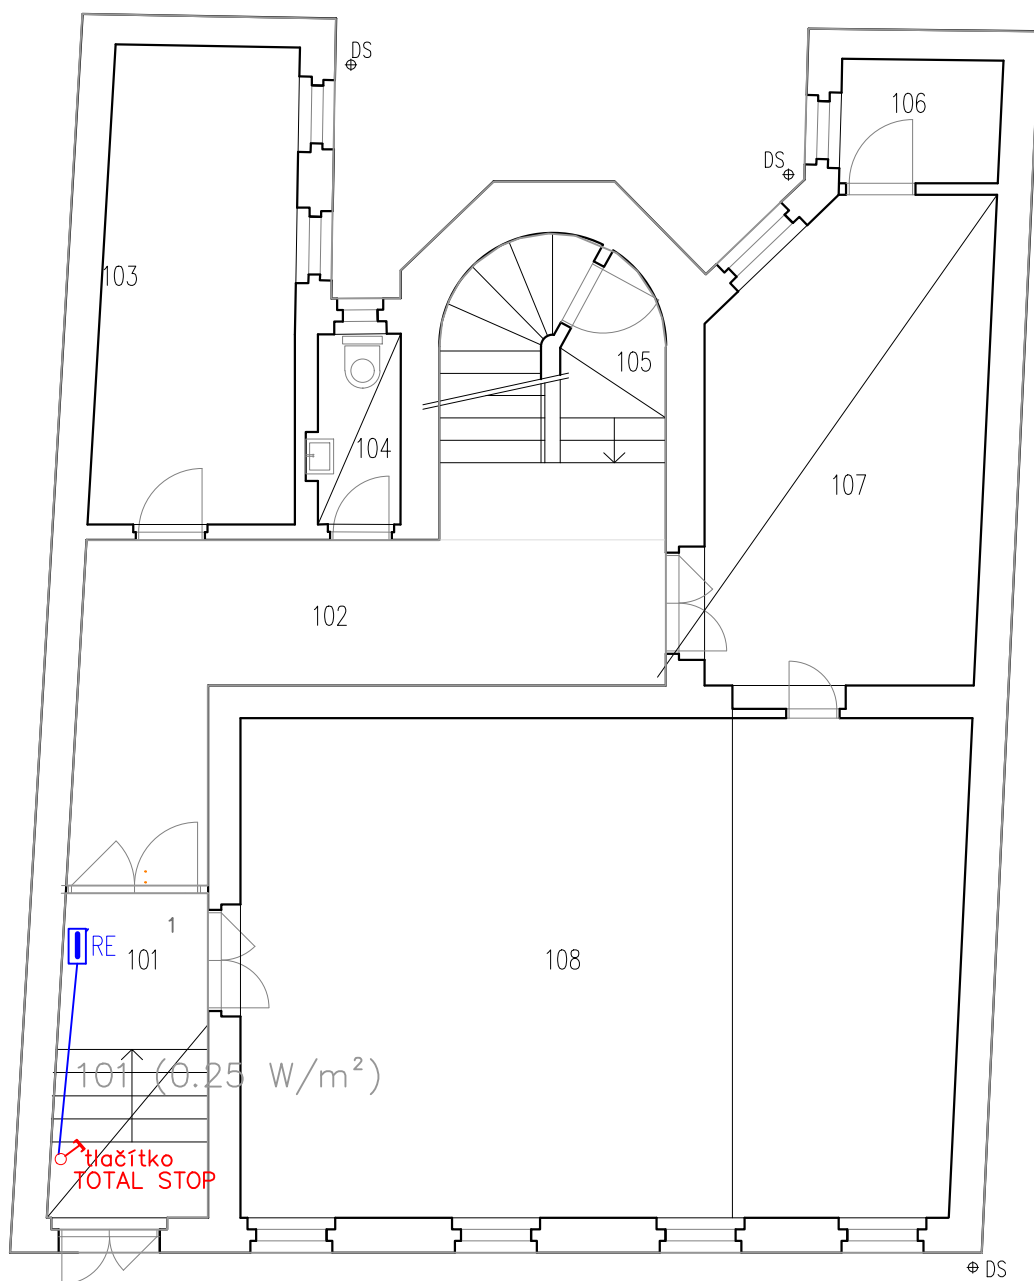


PŘÍZEMÍ

V elektroměrovém rozvaděči bude nahrazen stávající jistič před elektroměrem J21U 3x50A jističem 3VA1150-3EF36-0AA0 (3x50A) s napěťovou spouští 3VA9988-0BL33

ÚPRAVA V ROZVADĚČI RE

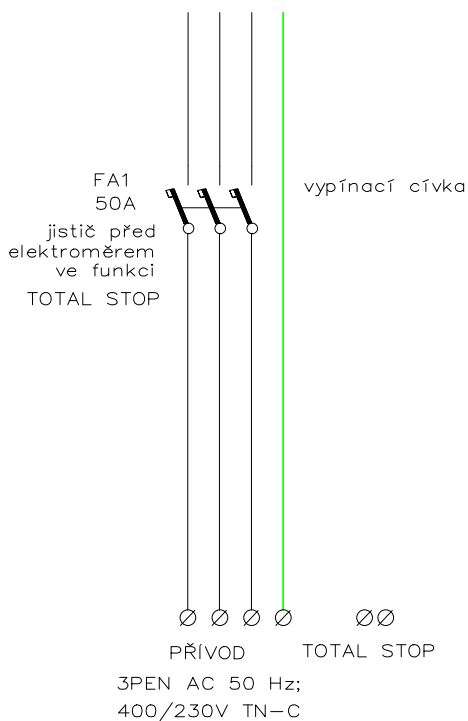

Kabel 1-CXKH-V-0
P60-R B2CAS1D0 2x1,5

➤ Požární tlačítko v krabici se sklem
např. GW42201

STAVEBNÍK:		PROJEKTANAT ELEKTRO :		NAVRHL, VYPRACOVAL	
Město Lanškroun Náměstí Jana Marka Marků 12, Lanškroun		KOVÁŘ PETR		KOVÁŘ PETR	
REG. PARDUBICKÝ	LANŠKROUN			ÚČEL	PROJEKT
Základní umělecká škola Lanškroun				DATUM	1/2022
Elektroinstalace nouzového osvětlení				FORMÁT	A4
Dispozice tlačítka TOTAL STOP				MĚŘÍTKO	1:100
				ČÍS. VÝKR.	
				PŘÍLOHA	PR5