


ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ Z LDPE PN10

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

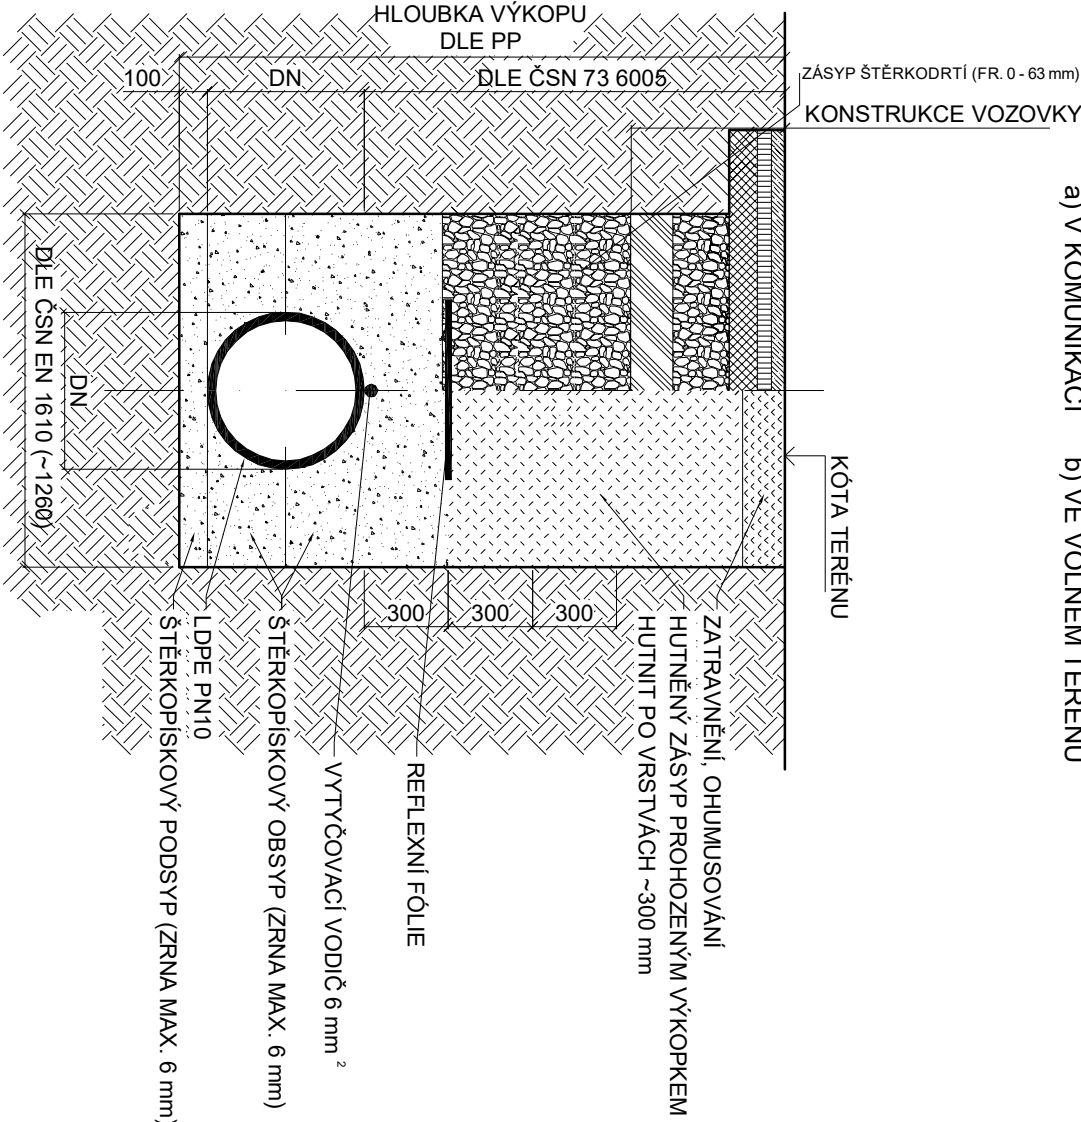

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH

DATUM REVIZE REVISION DATE	VYPRACOVAL CREATED BY	VYDAL ISSUED BY	POPIS REVIZE REVISION DESCRIPTION

--	--

INVESTOR / OBJEDNATEL : MĚSTO LANŠKROUN nám. J.M.Marku 12 563 01 Lanškroun IČ 00279102	NÁZEV AKCE : PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM Lanškroun, ul. Kollárova č.p. 445
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH + GENERAL. PROJ. : NĚMEC - projekce, s.r.o. Duk. Hrdinů 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz	STUPEŇ AKCE : STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROJEKTANT ČÁSTI : Petr Studený, DIS.	ČÁST PROJEKTU : D2.1 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Petr Studený, DIS.	NÁZEV PŘÍLOHY : OZNAČENÍ :
VYPRACOVAL : Petr Studený, DIS.	Vzorový příčný řez uložení potrubí D2.1.4
DATUM 1. VYDÁNÍ : III. 2025	DATUM VYDÁNÍ : III. 2025
STUPEŇ PD : DPS	FORMÁT : 2xA4
	MĚŘÍTKO : -
	PARÉ :