




ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC KG SN8


a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

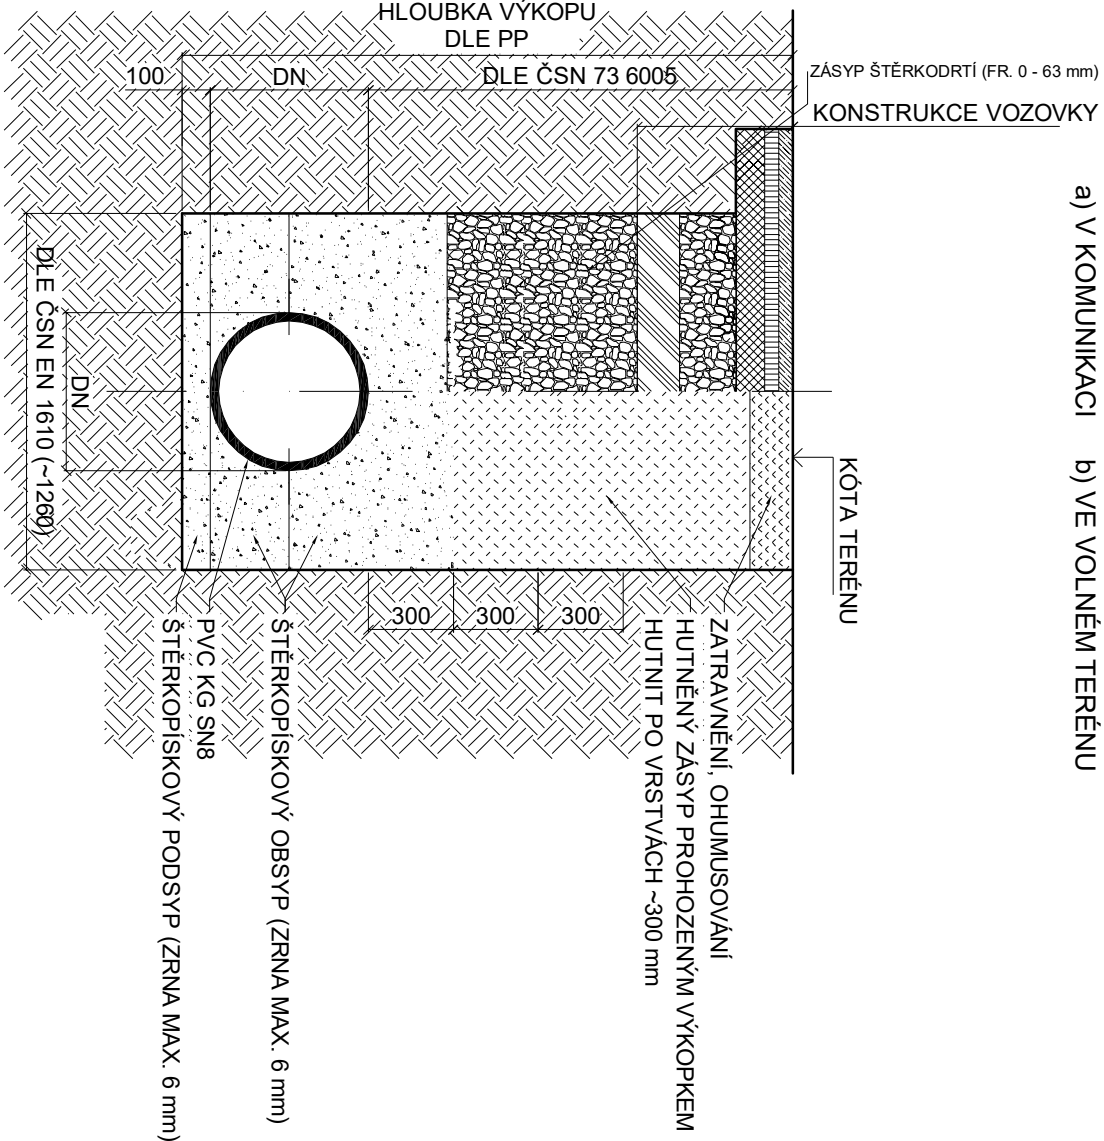

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH

DATUM REVIZE REVISION DATE	VYPRACOVAL CREATED BY	VYDAL ISSUED BY	POPIS REVIZE REVISION DESCRIPTION

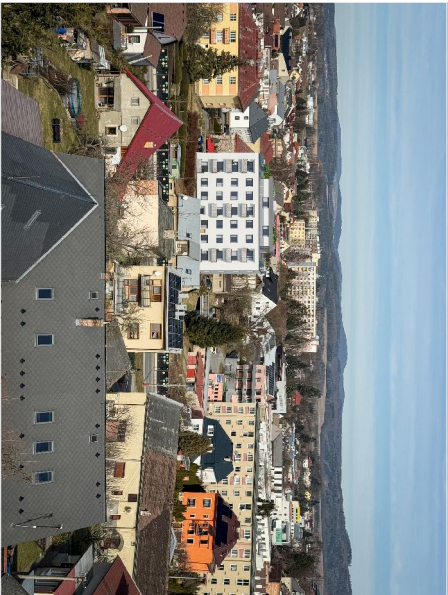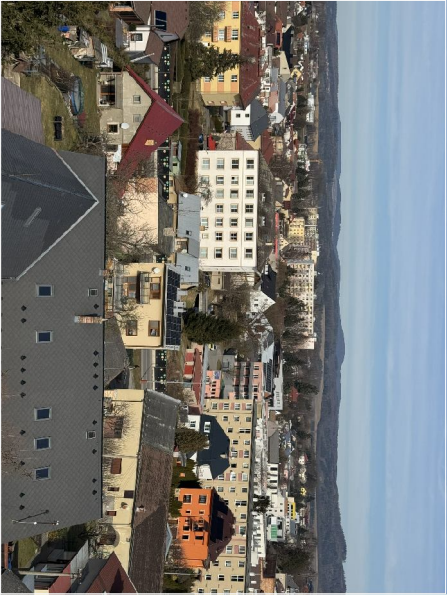

INVESTOR / OBJEDNATEL : MĚSTO LANŠKROUN nám. J.M.Marku 12 563 01 Lanškroun IČ 00279102	NÁZEV AKCE : PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM Lanškroun, ul. Kollárova č.p. 445
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH + GENERÁL. PROJ. : NĚMEC - projekce, s.r.o. Duk. Hrdinů 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz	STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROJEKTANT ČÁSTI : Petr Studený, DiS.	ČÁST PROJEKTU : D2.3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 Petr Studený, DiS. ZICHLINEK 50, 563 01 LANŠKROUN tel: 732 575 286, e-mail: petrox@centrum.cz ICO: 01727524	NÁZEV PŘÍLOHY : OZNAČENÍ :
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Petr Studený, DiS.	Vzorový příčný řez uložení potrubí D2.3.5
VYPRACOVAL : Petr Studený, DiS.	DATUM 1.VYDÁNÍ : DATUM VYDÁNÍ : ZAKÁZKA Č. : III. 2025 III. 2025 2025.1782 STUPEŇ PD : FORMÁT : MĚŘÍTKO : DPS 2xA4 -